


Инв.№ подл.	Подпи дата	Взамен инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ.№	Перв.примен

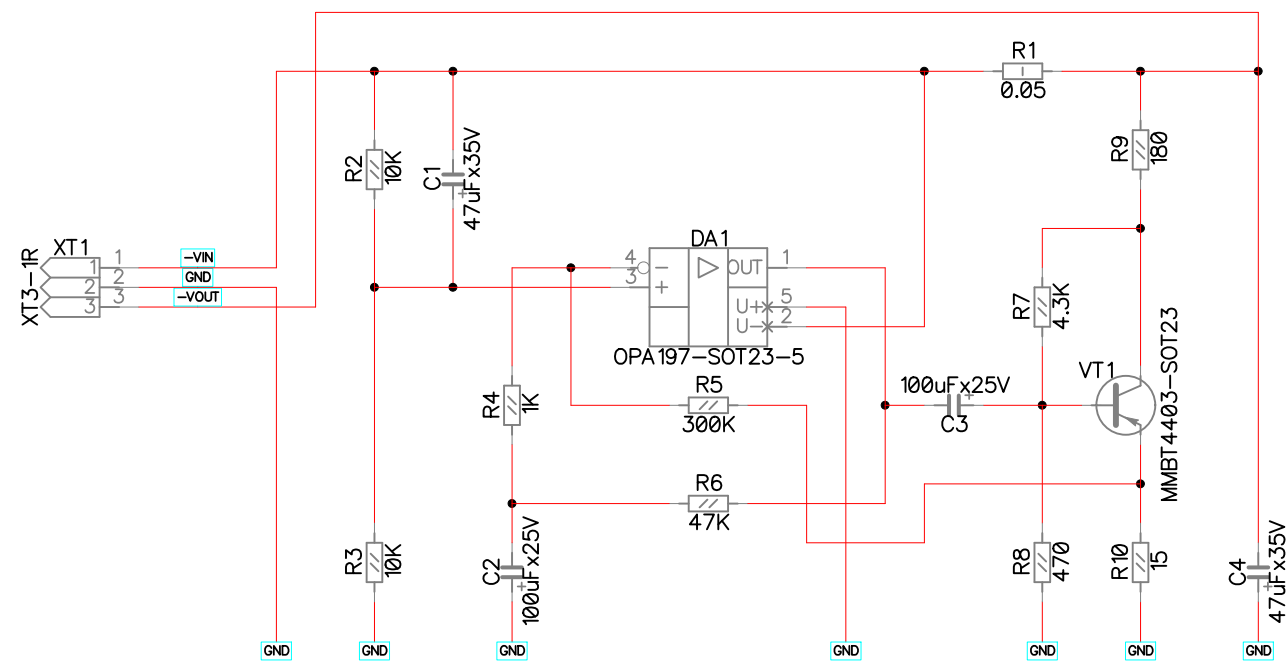

Finesse Voltage Regulator Noise.
Дословно. "Ловко обходить шумы стабилизатора напряжения".

Канал для отрицательного напряжения.

—Устаб. = -1.8...5 Вольт
OPA397 SOT23-5
OPA1671 SOT23-5

—Устаб. = -5...36 Вольт
OPA197 SOT23-5

–Устаб. = –3.3...40 Вольт (необходимо заменить электролитические конденсаторы на более высокое напряжение)
OP492 SOT23–5

					<i>Finesse Voltage Regulator Noise negative</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		1