

TYPENREIHE

TYPE

480

Sicherheitstransformator

safety isolating transformer

Typenreihe type	Kerntype core type	Leistung output	Seite page
--------------------	-----------------------	--------------------	---------------

480 Nicht kurzschlussfest /
non-short-circuit-proof

EI48/16,8

10VA


2-3

480T bedingt kurzschlussfest
(mit Temperatursicherung) /
non-inherently short-circuit-proof
(with integrated thermal fuse)

EI48/16,8

10VA

4-5

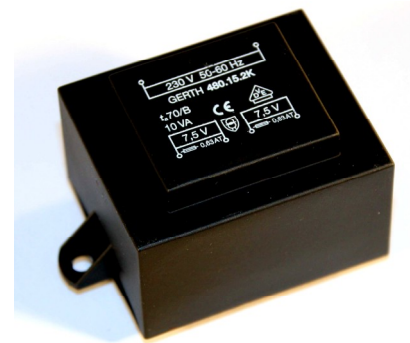

Sicherheitstransformator zur sicheren
elektrischen Trennung von Ein- und
Ausgang nach ...

safety isolating transformer for safe
isolation between in- und output
according ...

... EN 61558-2-6,
... IEC 61558-2-6,
... VDE0570 Teil 2-6

Leiterplattentransformator mit
verstärkter oder doppelter Isolierung

pcb transformer with
reinforced or double insulation

Eingangsspannung
Frequenz

input voltage
frequency

230V
50 - 60Hz

Pin 1-6

Kerntype
Umgebungstemperatur
Isolierstoffklasse

core type
max. ambient temperature
class of insulation

EI48/16,8
 $t_a \leq 70^\circ\text{C}$
B

Schutzart

protection index

IP00

Schutzklasse: vorbereitet Klasse

safety class: prepared class

II

Imprägnierung: vakuumvergossen

impregnation: vacuum potted

Wicklung: 2-Kammer

bobbin: 2 chamber

Prüfspannung

test voltage

4000Vac

Prüfzeichen

approval marks



RoHS konform

RoHS compliant



Anzahl der Ausgangswicklungen

number of output windings

1 oder 2 / 1 or 2

Gewicht kg / Stk.

weight kg / pc

0,3kg

Kupfergewicht kg / Stk.

copper weight kg / pc

0,1kg

Verpackungseinheit Stück

packaging unit / pieces

10

GERTH Transformatorenbau GmbH

Seestraße 23 • 14974 Ludwigsfelde • Germany

GERTH_Data_Type-480 Stand-ba © 2016 GERTH Transformatorenbau GmbH

☎ 03378 / 87 00 08
☎ 03378 / 87 98 09
✉ info@gerth-trafo.de
🌐 www.gerth-trafo.de

Änderung vorbehalten / subject to change

TYPENREIHE

TYPE

480.XX

Nicht kurzschlussfest

non-short-circuit-proof



Absicherung sekundär durch träge
G-Sicherungen nach ...

use delay fuse at the secondary
terminals according ...

... EN 60127-2/3 (Normblatt 3)


Ohne Befestigungslaschen
1 Ausgangswicklung Pin 8-11

without fixing straps
1 secondary winding pin 8-11

Best.-Nr. ref. no.	Sekundär V secondary V	Sicherung fuse	Leerlaufspannung no-load voltage	Fig.	Verfügbarkeit / availability
480.06.1	6V	1600mAT	7,7V	1	auf Anfrage / on request
480.08.1	8V	1250mAT	10,1V	1	ab Lager / from stock
480.09.1	9V	1000mAT	11,3V	1	kurzfristig / at short notice
480.12.1	12V	800mAT	15V	1	ab Lager / from stock
480.15.1	15V	630mAT	18,8V	1	ab Lager / from stock
480.18.1	18V	500mAT	22,5V	1	ab Lager / from stock
480.24.1	24V	400mAT	30V	1	ab Lager / from stock
480.30.1	30V	315mAT	37,5V	1	auf Anfrage / on request
480.36.1	36V	250mAT	45V	1	auf Anfrage / on request



Pin 3, 4, 7, 12 für mechanische Befestigung
pin 3, 4, 7, 12 for mechanical mounting
H = 34,4mm

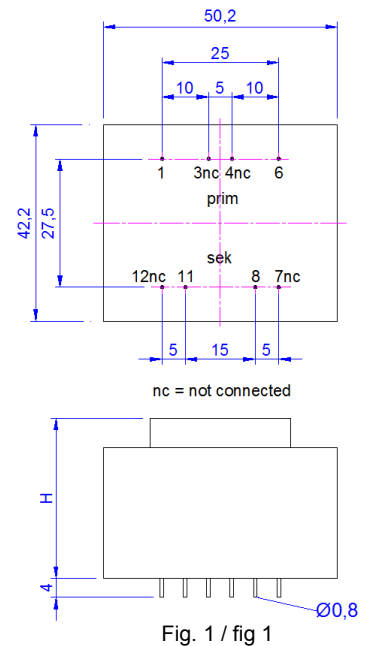

Ohne Befestigungslaschen
2 identische Ausgangswicklungen


without fixing straps
2 identical secondary windings

Best.-Nr. ref. no.	Sekundär V secondary V	Sicherung fuse	Leerlaufspannung no-load voltage	Fig.	Verfügbarkeit / availability
480.12.2	2x 6V	2x 800mAT	2x 7,5V	2	ab Lager / from stock
480.15.2	2x 7,5V	2x 630mAT	2x 9,4V	2	ab Lager / from stock
480.18.2	2x 9V	2x 500mAT	2x 11,3V	2	ab Lager / from stock
480.24.2	2x 12V	2x 400mAT	2x 15V	2	ab Lager / from stock
480.30.2	2x 15V	2x 315mAT	2x 18,8V	2	ab Lager / from stock
480.36.2	2x 18V	2x 250mAT	2x 22,5V	2	ab Lager / from stock
*480.48.2	2x 24V	2x 200mAT	2x 30V	2	ab Lager / from stock
*480.60.2	2x 30V	2x 160mAT	2x 37,5V	2	ab Lager / from stock

* = Netztransformator nach EN 61558-2-1, kein Sicherheitstransformator, kein Prüfzeichen
* = power transformer according to EN 61558-2-1, no safety isolating transformer, no approval
* = (Usec no-load > 50V)



Pin 3, 4 für mechanische Befestigung
pin 3, 4 for mechanical mounting
H = 34,4mm

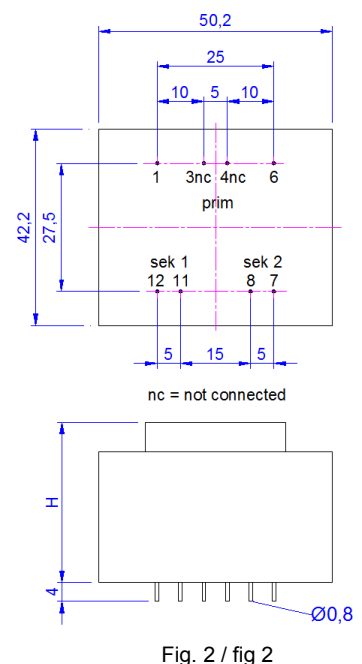

Abweichende Primär- oder Sekundärspannungen auf Anfrage. Different primary or secondary voltage on request.
Einschraubhülsen auf Anfrage. Screw sockets on request.

Fortsetzung

continuation

480.XX K

Nicht kurzschlussfest

non-short-circuit-proof



Absicherung sekundär durch träge
G-Sicherungen nach ...

use delay fuse at the secondary
terminals according ...

... EN 60127-2/3 (Normblatt 3)

Mit 2 Befestigungslaschen
1 Ausgangswicklung Pin 8-11

with 2 fixing straps
1 secondary winding pin 8-11

Best.-Nr. ref. no.	Sekundär V secondary V	Sicherung fuse	Leerlaufspannung no-load voltage	Fig.	Verfügbarkeit / availability
480.06.1K	6V	1600mAT	7,7V	3	auf Anfrage / on request
480.08.1K	8V	1250mAT	10V	3	ab Lager / from stock
480.09.1K	9V	1000mAT	11,3V	3	kurzfristig / at short notice
480.12.1K	12V	800mAT	15V	3	ab Lager / from stock
480.15.1K	15V	630mAT	18,8V	3	ab Lager / from stock
480.18.1K	18V	500mAT	22,5V	3	ab Lager / from stock
480.24.1K	24V	400mAT	30V	3	ab Lager / from stock
480.30.1K	30V	315mAT	37,5V	3	auf Anfrage / on request
480.36.1K	36V	250mAT	45V	3	auf Anfrage / on request



H = 34,4mm

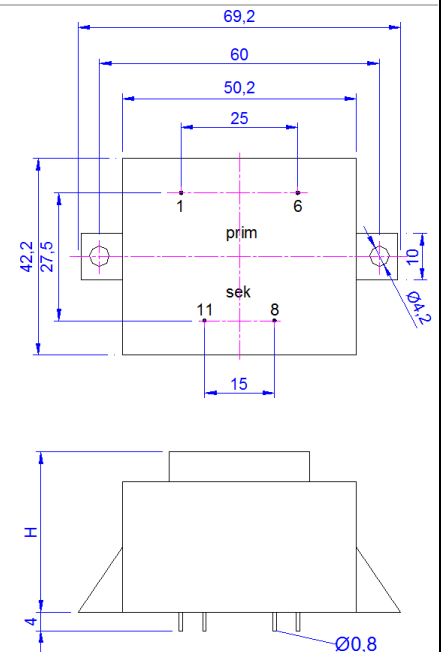


Fig. 3 / fig 3

Mit 2 Befestigungslaschen
2 identische Ausgangswicklungen

with 2 fixing straps
2 identical secondary windings

Best.-Nr. ref. no.	Sekundär V secondary V	Sicherung fuse	Leerlaufspannung no-load voltage	Fig.	Verfügbarkeit / availability
480.12.2K	2x 6V	2x 800mAT	2x 7,5V	4	ab Lager / from stock
480.15.2K	2x 7,5V	2x 630mAT	2x 9,4V	4	ab Lager / from stock
480.18.2K	2x 9V	2x 500mAT	2x 11,3V	4	ab Lager / from stock
480.24.2K	2x 12V	2x 400mAT	2x 15V	4	ab Lager / from stock
480.30.2K	2x 15V	2x 315mAT	2x 18,8V	4	ab Lager / from stock
480.36.2K	2x 18V	2x 250mAT	2x 22,5V	4	ab Lager / from stock
*480.48.2K	2x 24V	2x 200mAT	2x 30V	4	ab Lager / from stock
*480.60.2K	2x 30V	2x 160mAT	2x 37,5V	4	ab Lager / from stock

* = Netztransformator nach EN 61558-2-1, kein Sicherheitstransformator, kein Prüfzeichen
* = power transformer according to EN 61558-2-1, no safety isolating transformer, no approval
* = (Usec no-load > 50V)



H = 34,4mm

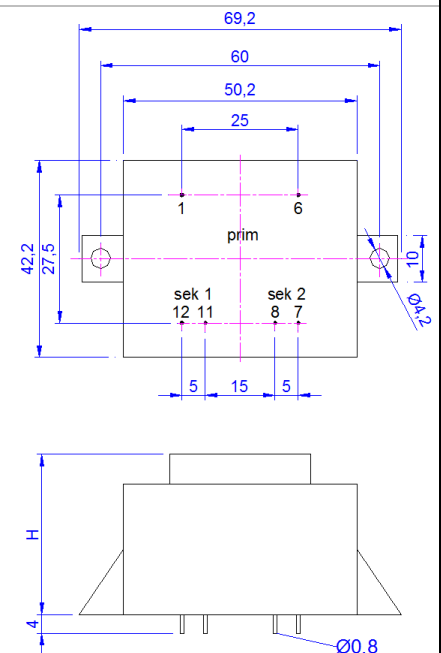


Fig. 4 / fig 4

Abweichende Primär- oder Sekundärspannungen auf Anfrage. Different primary or secondary voltage on request

TYPENREIHE

TYPE

480.XX T

Bedingt kurzschlussfest
mit Temperatursicherung

non-inherently short-circuit-proof
with integrated thermal fuse



Nach Sicherungsauslösen
Transformator austauschen

when the thermal fuse is triped out
you have to exchange the transformer

Ohne Befestigungslaschen
1 Ausgangswicklung Pin 8-11

without fixing straps
1 secondary winding pin 8-11

Best.-Nr. ref. no.	Sekundär V secondary V	Sekundär secondary	Leerlaufspannung no-load voltage	Fig.	Verfügbarkeit / availability
480.06.1T	6V	1666mA	7,7V	1	auf Anfrage / on request
480.08.1T	8V	1250mA	10V	1	kurzfristig / at short notice
480.09.1T	9V	1111mA	11,3V	1	kurzfristig / at short notice
480.12.1T	12V	833mA	15V	1	kurzfristig / at short notice
480.15.1T	15V	666mA	18,8V	1	kurzfristig / at short notice
480.18.1T	18V	555mA	22,5V	1	kurzfristig / at short notice
480.24.1T	24V	416mA	30V	1	kurzfristig / at short notice
480.30.1T	30V	333mA	37,5V	1	auf Anfrage / on request
480.36.1T	36V	277mA	45V	1	auf Anfrage / on request



Pin 3, 4, 7, 12 für mechanische Befestigung
pin 3, 4, 7, 12 for mechanical mounting
H = 34,4mm

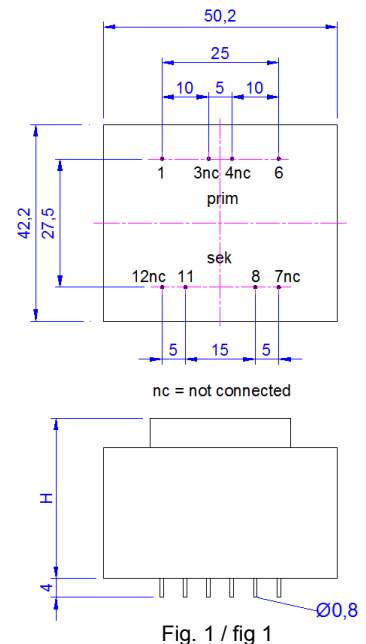


Fig. 1 / fig 1

Ohne Befestigungslaschen
2 identische Ausgangswicklungen

without fixing straps
2 identical secondary windings

Best.-Nr. ref. no.	Sekundär V secondary V	Sekundär secondary	Leerlaufspannung no-load voltage	Fig.	Verfügbarkeit / availability
480.12.2T	2x 6V	2x 833mA	2x 7,5V	2	kurzfristig / at short notice
480.15.2T	2x 7,5V	2x 666mA	2x 9,4V	2	kurzfristig / at short notice
480.18.2T	2x 9V	2x 555mA	2x 11,3V	2	kurzfristig / at short notice
480.24.2T	2x 12V	2x 416mA	2x 15V	2	kurzfristig / at short notice
480.30.2T	2x 15V	2x 333mA	2x 18,8V	2	kurzfristig / at short notice
480.36.2T	2x 18V	2x 277mA	2x 22,5V	2	kurzfristig / at short notice
*480.48.2T	2x 24V	2x 208mA	2x 30V	2	kurzfristig / at short notice
*480.60.2T	2x 30V	2x 166mA	2x 37,5V	2	kurzfristig / at short notice

* = Netztransformator nach EN 61558-2-1, kein Sicherheitstransformator, kein Prüfzeichen
* = power transformer according to EN 61558-2-1, no safety isolating transformer, no approval
* = (Usec no-load > 50V)



Pin 3, 4 für mechanische Befestigung
pin 3, 4 for mechanical mounting
H = 34,4mm

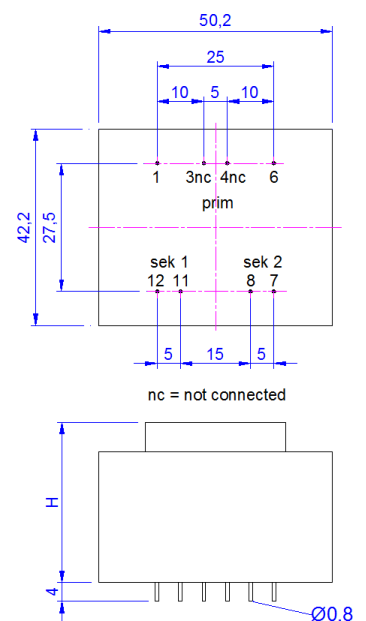


Fig. 2 / fig 2

Abweichende Primär- oder Sekundärspannungen auf Anfrage. Different primary or secondary voltage on request.
Einschraubhülsen auf Anfrage. Screw sockets on request.

GERTH Transformatorenbau GmbH

Seestraße 23 • 14974 Ludwigsfelde • Germany
GERTH_Data_Type-480 Stand-ba © 2016 GERTH Transformatorenbau GmbH

03378 / 87 00 08
03378 / 87 98 09
info@gerth-trafo.de
www.gerth-trafo.de
Änderung vorbehalten / subject to change

Page 4 / 5

Fortsetzung

continuation

480.XX TK

Bedingt kurzschlussfest
mit Temperatursicherung

non-inherently short-circuit-proof
with integrated thermal fuse



Nach Sicherungsauslösen
Transformator austauschen

when the thermal fuse is triped out
you have to exchange the transformer

Mit 2 Befestigungslaschen
1 Ausgangswicklung Pin 8-11

with 2 fixing straps
1 secondary winding pin 8-11

Best.-Nr. ref. no.	Sekundär V secondary V	Sekundär secondary	Leerlaufspannung no-load voltage	Fig.	Verfügbarkeit / availability
480.06.1TK	6V	1666mA	7,7V	3	auf Anfrage / on request
480.08.1TK	8V	1250mA	10V	3	kurzfristig / at short notice
480.09.1TK	9V	1111mA	11,3V	3	kurzfristig / at short notice
480.12.1TK	12V	833mA	15V	3	kurzfristig / at short notice
480.15.1TK	15V	666mA	18,8V	3	kurzfristig / at short notice
480.18.1TK	18V	555mA	22,5V	3	kurzfristig / at short notice
480.24.1TK	24V	416mA	30V	3	kurzfristig / at short notice
480.30.1TK	30V	333mA	37,5V	3	auf Anfrage / on request
480.36.1TK	36V	277mA	45V	3	auf Anfrage / on request



H = 34,4mm

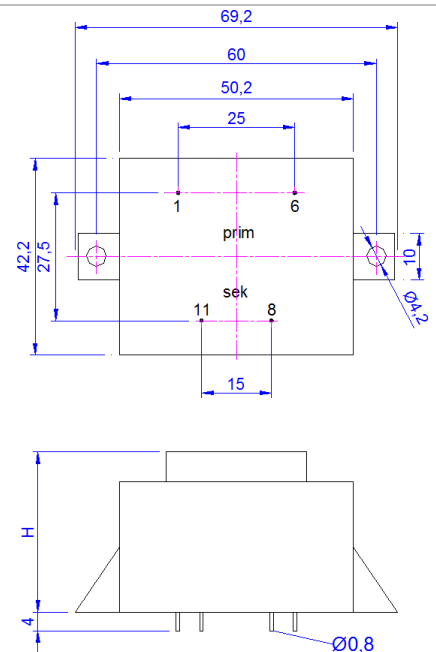


Fig. 3 / fig 3

Mit 2 Befestigungslaschen
2 identische Ausgangswicklungen

with 2 fixing straps
2 identical secondary windings

Best.-Nr. ref. no.	Sekundär V secondary V	Sekundär secondary	Leerlaufspannung no-load voltage	Fig.	Verfügbarkeit / availability
480.12.2TK	2x 6V	2x 833mA	2x 7,5V	4	kurzfristig / at short notice
480.15.2TK	2x 7,5V	2x 666mA	2x 9,4V	4	kurzfristig / at short notice
480.18.2TK	2x 9V	2x 555mA	2x 11,3V	4	kurzfristig / at short notice
480.24.2TK	2x 12V	2x 416mA	2x 15V	4	kurzfristig / at short notice
480.30.2TK	2x 15V	2x 333mA	2x 18,8V	4	kurzfristig / at short notice
480.36.2TK	2x 18V	2x 277mA	2x 22,5V	4	kurzfristig / at short notice
*480.48.2TK	2x 24V	2x 208mA	2x 30V	4	kurzfristig / at short notice
*480.60.2TK	2x 30V	2x 166mA	2x 37,5V	4	kurzfristig / at short notice

* = Netztransformator nach EN 61558-2-1, kein Sicherheitstransformator, kein Prüfzeichen

* = power transformer according to EN 61558-2-1, no safety isolating transformer, no approval

* = (Usec no-load > 50V)



H = 34,4mm

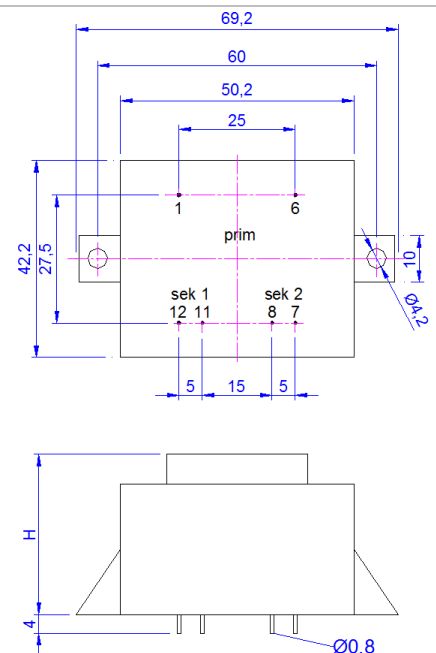


Fig. 4 / fig 4

Abweichende Primär- oder Sekundärspannungen auf Anfrage. Different primary or secondary voltage on request

GERTH Transformatorenbau GmbH

Seestraße 23 • 14974 Ludwigsfelde • Germany

GERTH_Data_Type-480 Stand-ba © 2016 GERTH Transformatorenbau GmbH

03378 / 87 00 08
03378 / 87 98 09
info@gerth-trafo.de
www.gerth-trafo.de
Änderung vorbehalten / subject to change

Page 5 / 5